

FIG. 1:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1.- Batterie halterung. | 5.- Index. |
| 2.- Klarsicht-abdeckung. | 6.- Schalterrad. |
| 3.- Uhrzeiger. | 7.- Wiederaufladbare batterie. |
| 4.- Hand-schaltung. | |

BESCHREIBUNG

Mit der Zeitschaltuhr DinO Sup können alle Art von elektrischen Verbrauch mit Tag- (RD) gesteuert werden.

INSTALLATION

ACHTUNG: Die Installation und Montage von Elektrogeräten sollte stets durch einen zugelassenen Elektriker erfolgen. Das Gerät nicht in der Nähe induktiver Lasten (Motoren, Transformatoren, Schütze oder Industriemaschinen, usw.) montieren.

Dieses Gerät ist durch eine interne Schutzschaltung gegen Interferenzen von außen geschützt. Trotzdem könnte es vorkommen, dass besonders starke Magnetfelder in der Nähe des Gerätes negative Einwirkungen auf dessen korrekte Funktionsweise haben könnten.

MONTAGE: In Schaltkästen auf symmetrische 35 mm Profile nach EN 60715 (DIN-Schiene).

ANSCHLUSS: Siehe nachfolgende Anschlusszeichnung, es ist zu berücksichtigen, dass es sich um einen potentialfreien Kontakt handelt.

PROGRAMMIERUNG: Alle Reiter zum Zentrum der Programmierscheibe schieben. Die den gewünschten Betriebszeiten entsprechenden Reiter nach außen schieben. Zu diesen Zeiten wird der Kontakt 2 - 3 geschlossen.

ZEITEINSTELLUNG: Die Minutenzeiger solange im Uhrzeigersinn drehen bis die Zeiger die augenblickliche Uhrzeit anzeigen.

HANDEINSTELLUNG: 3 Positionen

- I - Dauer EIN (2 - 3 geschlossen)
- 0 - Dauer AUS (2 - 3 geschlossen)
- A - Automatikbetrieb

BATTERIEWECHSEL

Die Geräte mit Gangreserve (RD) sind mit einer wiederaufladbaren Batterie bestückt. Wenn ein Austausch notwendig wird, bitte nur Batterien Typ ORBIS 54225 benutzen.




KEINE NICHTWIEDERAUFLADBARE BATTERIEN TYP LR9 BENUTZEN. Vor dem Batteriewechsel Gerät vom Stromnetz nehmen und wie in folgender Zeichnung beschrieben, Batterie austauschen.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Entsprechend den Angaben auf dem Gerät
Schaltleistung:	16(4) A 250 Vsc
Art des Schaltvorgangs:	RD: 1B, 1T, 1U, 1S.
Eigenverbrauch:	≤0,5 W
Ganggenauigkeit:	± ± 1s / Tag bei 23 °C
Gangreserve:	>150 Stunden nach 48 Stunden.
Batterietyp:	RD: wiederaufladbare NiMH Batterie ORBIS 54225. (Bitte keine nicht-wiederaufladbare Batterien verwenden).

Schaltzeit:	Tag mit 96 Schaltschieber
Kürzeste Schaltzeit:	Tag: 15 Minuten
Schaltgenauigkeit:	Tagesschaltuhr: ± 5 Minuten
Betriebstemperaturbereich:	- 10 °C bis + 50 °C
Schutzart:	IP 20 gemäß EN 60529.
Schutzklasse:	II bei korrektem Einbau.
Verschmutzungsgrad:	2.
Anschluss:	Mittels Buchsenklemme für Kabel mit einem max. Querschnitt von 4 mm ²

ACHTUNG: Entfernen Sie vor der Entsorgung des Gerätes die Batterie und deponieren Sie diese in einem geeigneten Sammelbehälter zur Wiederverwertung, oder schicken Sie das Gerät an den Hersteller zurück.

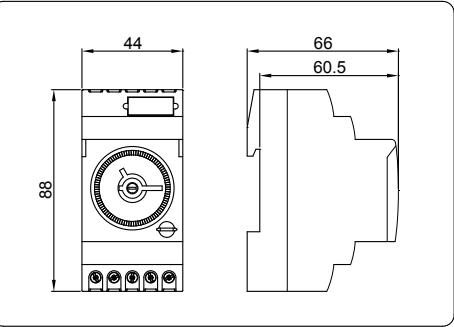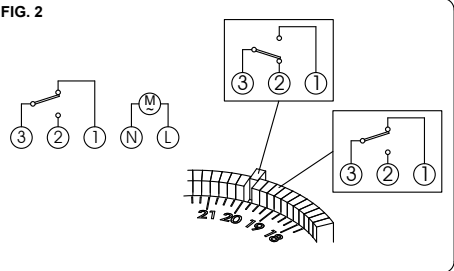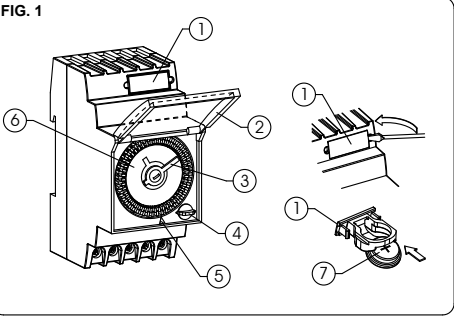

	3.000 W
	1.200 VA
	2.000 VA
	3.000 W
	1.000 VA
	900 VA
	200 VA

FIG. 1:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1.- Porte-batterie. | 5.- Index. |
| 2.- Couvercle transparent. | 6.- Cadran de programmation. |
| 3.- Aiguilles horaires. | 7.- Batterie rechargeable. |
| 4.- Commande manuelle. | |

DESCRIPTION

L'interrupteur horaire DinO Sup réalise le contrôle de toute installation électrique à l'aide de programme quotidien (RD).

INSTALLATION

ATTENTION : l'installation et le montage des appareils électriques doivent être réalisés par un installateur agréé.

L'appareil ne doit pas être installé à proximité de charges inductives (contacteurs, transformateurs, centres de transformation, machinerie industrielle, etc.).

L'appareil est internement protégé contre les interférences par un circuit de sécurité. Cependant, certains champs électromagnétiques particulièrement forts peuvent arriver à altérer son fonctionnement.

MONTAGE : dispositif électronique de contrôle, à montage indépendant en armoire de distribution, muni d'un profil symétrique de 35 mm conformément à la norme EN 60715 (rail DIN).

CONNEXION

Connecter selon le schéma suivant en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un contact commuté exempt de tension.

PROGRAMMATION

Déplacer tous les cavaliers vers l'intérieur du cadran. Déplacer vers l'extérieur les cavaliers correspondant aux temps de connexion souhaités, dans lesquels le contact 3-2 restera fermé.

MISE À L'HEURE

Tourner l'aiguille des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'index et les aiguilles indiquent l'heure actuelle.

COMMANDE MANUELLE : 3 positions

- I - Allumage permanent (2-3 fermé).
- 0 - Extinction permanente (2-3 ouvert).
- A - Fonctionnement automatique.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Cet interrupteur horaire intègre dans les modèles avec réserve de marche (RD) une pile rechargeable. Dans le cas où son remplacement serait nécessaire, n'utiliser que la référence ORBIS 54225.

NE JAMAIS UTILISER UNE PILE NON RECHARGEABLE DE TYPE LR9. Avant de procéder au remplacement de la batterie, déconnecter l'alimentation de l'interrupteur horaire et suivre les dessins suivants pour extraire la porte-batterie et mettre en place la nouvelle batterie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et fréquence :	selon les indications sur l'appareil
Pouvoir de rupture :	16(4) A 250 V~
Type d'action :	RD: 1B, 1T, 1U, 1S.
Consommation propre :	≤0,5 W
Précision de marche :	± 1 s / jour à 23 °C
Réserve de marche :	>150 heures.
Type de batterie :	RD: batterie rechargeable de NiMH avec réf. ORBIS 54225. (Ne jamais utiliser des piles non rechargeables)

Type de cadran :	quotidien ; 96 cavaliers
Temps minimal de manœuvre :	15 minutes ; cadran quotidien
Précision de manœuvre :	cadran quotidien : ± 5 minutes
Température de fonctionnement :	-10 °C à + 50 °C
Degré de protection :	IP 20 selon EN 60529.
Classe de protection :	II dans des conditions de montage correctes.

Situation de contamination :	2.
Connexion:	Grâce à une borne à trou pour conducteurs à section maximale 4 mm ²

ATTENTION : ne pas éliminer le produit sans prendre la précaution de démonter la batterie et de la déposer dans un conteneur adéquat pour son recyclage, ou bien remettre le produit à l'usine.

FIG. 1:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1.- Battery cover. | 5.- Index. |
| 2.- Transparent cover. | 6.- Programming dial. |
| 3.- Timer hand. | 7.- Rechargeable battery. |
| 4.- Manual control. | |

DESCRIPTION

The DinO Sup timer switch can control any electrical installation by means of daily (RD) programm.

INSTALLATION

WARNING: Electrical equipment installation and assembly must be carried out by authorised installers.

The unit must not be installed close to inductive loads (contactors, transformers, transformer substations or industrial machinery etc).

This unit is internally protected by a security circuit against interference. However, certain especially strong magnetic fields could affect its operation.

INSTALLATION: Electronic control device, for independent installation in a distribution cabinet, fitted with symmetric 35-mm profile in accordance with EN 60715 (Rail DIN).

CONNECTION

It must be connected in accordance with the drawing of FIG.2, taking into account that it is a voltage-free contact.

PROGRAMMING

Move all the setting pins towards the interior of the sphere. Move the setting pins corresponding to the desired switch on times outwards, in which contact 3-2 remains closed.

SETTING THE TIME

Rotate the minute hand clockwise until the index and hands indicate the current time.

MANUAL CONTROL: 3 positions

- I - Permanently ON (2-3 closed).
- 0 - Permanently OFF (2-3 open).
- A - Automatic operation.

BATTERY REPLACEMENT

This timer switch uses a rechargeable battery in those models with backup operation (RD). If its replacement becomes necessary, only battery type ORBIS 54225 should be used. **Do not use type LR9 non-rechargeable.** Before replacing the battery, switch off power to the timer switch and follow the FIG.1 drawings to remove the battery-holder and fit the new battery.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply and frequency:	As indicated on the unit
Breaking power:	16(4) A 250 Vac
Type of operation	RD: 1B, 1T, 1U, 1S.
Own consumption:	≤0,5 W
Timer precision:	± 1 s / day at 23°C
Backup operation:	>150 hours after 48 hours.
Type of battery:	RD: Rechargeable NiMH battery, ref. ORBIS 54225. (Do NOT use non-rechargeable batteries)

Type of dial:	Daily, 96 setting pins
Minimum operation time:	15 minutes: daily dial
Operation precision:	Daily dial: ± 5 minutes
Operating temperature range:	-10°C to + 50° C
Degree protection:	IP 20 in accordance with EN 60529.
Class of protection:	II under correct installation conditions.
Contamination situation:	2.
Connection	By means of needle post for maximum cable section of 4 mm ² .

WARNING: Do NOT discard the unit without taking the precaution of removing the battery and deposit it in a suitable container for recycling, or return it to the manufacturer.

INTERRUPTOR HORARIO

FIG. 1:

- Tapa porta-batería.
- Tapa transparente.
- Manecilla horaria.
- Mando manual.
- Índice.
- Esfera de programación.
- Batería recargable.

DESCRIPCIÓN

El interruptor horario DinO Sup realiza el control de cualquier instalación eléctrica mediante programa diario (RD).

INSTALACIÓN

ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser realizada por un instalador autorizado.

El aparato no debe instalarse próximo a cargas inductivas (contactores, transformadores, centros de transformación, maquinaria industrial, etc.).

El aparato está internamente protegido contra las interferencias por un circuito de seguridad. No obstante, algunos campos electromagnéticos especialmente fuertes pueden llegar a alterar su funcionamiento.

MONTAJE: Dispositivo electrónico de control, de montaje independiente en armario de distribución provisto de perfil simétrico de 35 mm de acuerdo a la norma EN 60715 (Rail DIN).

CONEXIÓN

Conexionar según el esquema de **FIG.2** teniendo en cuenta que es un contacto conmutado libre de tensión.

PROGRAMACIÓN

Desplazar todos los caballetes hacia el interior de la esfera. Desplazar hacia fuera los caballetes correspondientes a los tiempos deseados de conexión, en los que el contacto 3-2 permanecerá cerrado.

PUESTA EN HORA

Girar la manecilla de minutos en sentido horario hasta que el índice y las manecillas indiquen la hora actual.

MANDO MANUAL: 3 Posiciones

- I - Encendido permanente (2-3 cerrado).
- O - Apagado permanente (2-3 abierto).
- A - Funcionamiento automático.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Este interruptor horario incorpora en los modelos con reserva de marcha (RD) una pila recargable. En caso de que fuera necesaria su sustitución, utilice solamente la referencia ORBIS 54225. ***No utilizar nunca una pila no recargable tipo LR9.***

Antes de proceder a la sustitución de la batería desconecte la alimentación del interruptor horario y siga los dibujos de la **FIG.1** para extraer el porta-batería y colocar la nueva batería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y frecuencia:	Según indicación en el aparato
Poder de ruptura:	16(4) A 250 V~
Tipo de acción:	RD: 1B, 1T, 1U, 1S.
Consumo propio:	≤ 0,5 W
Precisión de marcha:	≤ ± 1 s / día a 23 °C
Reserva de marcha:	>150 horas.
Tipo de batería:	RD: Batería recargable de NiMH con ref. ORBIS 54225. <i>(No utilizar nunca pilas no recargables)</i>

Tipo de esfera:	Diaria; 96 caballetes
Tiempo mínimo de maniobra:	15 minutos: esfera diaria
Precisión de maniobra	Esfera diaria: ± 5 minutos
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C a +50 °C
Grado de protección:	IP 20 según EN 60529
Clase de protección:	II en condiciones de montaje correctas.
Situación de contaminación:	2.
Conexión:	Mediante borne de agujero para conductores de sección 4mm² máximo.

Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2

ATENCIÓN: No se deshaga del producto sin tomar la precaución de desmontar la batería y depositarla en un contenedor adecuado para su reciclaje, o bien remitir el producto a fábrica.

INTERRUTTORE ORARIO

FIG. 1:

- Frontalino porta batteria.
- Copерchio.
- Lancette.
- Selettore manuale.
- Indice.
- Quadrante.
- Pila ricaricabile.

DESCRIZIONE

Interruttore orario elettromeccanico modulare che incorpora la piú avanzata tecnologia al quarzo. La visualizzazione delle ore avviene tramite lancette, che permettono una lettura oraria precisa come un orologio convenzionale, su un quadrante dotato di cavalierini imperdibili. Costruito per essere installato a parete o su binario DIN. Interruttore orario giornaliero con riserva di carica (DinO Sup RD).

INSTALLAZIONE:

ATTENZIONE: L'installazione e il montaggio di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore autorizzato.

Il prodotto non deve essere installato in prossimità di cariche induttive (con-tatori, trasformatori, centri di trasformazione, macchinari industriali, etc.). Il prodotto è stato interamente progettato contro le interferenze per un circuito di sicurezza. Tuttavia, alcuni campi elettromagnetici particolarmente forti possono disturbare il corretto funzionamento del prodotto.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare allo strumento non siano in tensione. Collegare lo strumento secondo quanto riportato nello schema di collegamento di **FIG.2**.

PROGRAMMAZIONE

Alzare il coperchio di protezione trasparente posto sul frontale dell'orologio. Programmare l'intervento dell'orologio nell'arco giornaliero (DinO Sup RD) posizionando i cavalierini all'esterno del quadrante. Ogni cavalierino corrisponde a 15 minuti (DinO Sup RD) di manovra. Il numero di cavalierini spostati determina la durata della manovra.Impostare l'ora e i minuti correnti agendo direttamente sul cursore di colore rosso posto sul frontale dell'interruttore. Ruotare in senso orario. Chiudere il coperchio di protezione e alimentare il prodotto

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Ruotare in senso orario manualmente le lancette fino all'impostazione dell'ora desiderata.

COMANDO MANUALE. I modi di funzionamento possibili sono tre:

- I - Accesso permanente (2-3 chiuso)
- O - Spento (2-3 aperto)
- A - Automatico.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Questo interruttore orario incorpora nel modello con riserva di carica (RD) una pila ricaricabile.

Nel caso fosse necessaria una sostituzione della pila, utilizzare solamente con riferimento ORBIS 54225. ***Non utilizzare pile non ricaricabili tipo LR9.***

Prima di procedere alla sostituzione della batteria togliere l'alimentazione dal prodotto e seguire il disegno di **FIG.1** per estrarre il porta batteria e inserire la nuova batteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:	Come indicato nel dispositivo
Uscita:	Relè 16(4) A 250 V~
Tipo di intervento:	RD: 1B, 1T, 1U, 1S
Assorbimento:	≤0,5 W
Precisione di funzionamento:	± 1 sec / giorno a 23 °C
Riserva di carica:	>150 ore.
Tipo di batteria:	RD: Batteria ricaricabile NiMH con ref. ORBIS 54225. <i>(Non utilizzare bat-terie non ricaricabili)</i>

Tipo di quadrante:	RD: 96 cavalierini
Tempo minimo intervento:	15 minuti (RD)
Precisione di intervento:	Giornaliero: ± 5 minuti
Grado di protezione:	IP 20 secondo EN 60529.
Classe di Protezione:	II da condizioni di installazione corrette.
Temperatura di funzionamento:	-10 °C a +50 °C
Situazione di utilizzo:	2.
Collegamenti:	Morsetti a vite per cavi sez. max 4 mm2

Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2

ATTENZIONE: Non smaltire il prodotto senza prima aver rimosso la pila e riporla in un contenitore adatto per il riciclaggio.

INTERRUPTOR HORÁRIO

FIG. 1:

- Porta-pilha.
- Tampa transparente.
- Ponteiro horário.
- Comando manual.
- Indicador de ajuste horário.
- Esfera de programação.
- Pilha recarregável.

DESCRÇÃO

O interruptor horário DinO Sup realiza o controle de qualquer instalação elétrica mediante programa diário (RD).

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: A instalação e a montagem de aparelhos elétricos devem ser executadas por um instalador autorizado.

O aparelho não deve ser instalado nas proximidades de cargas indutivas (contactores, transformadores, centros de transformação, maquinaria industrial, etc.).

O aparelho está internamente protegido contra as interferências por um circuito de segurança. Não obstante, alguns campos electromagnéticos especialmente fortes podem chegar a alterar o seu funcionamento.

MONTAGEM: Dispositivo electrónico de controlo, de montagem independente em armário de distribuição provido de perfil simétrico de 35 mm de acordo com a norma EN 60715 (Calha DIN).

LIGAÇÃO

Ligar segundo o esquema de **FIG.2** tendo em conta que é um contacto comutado livre de tensão.

PROGRAMAÇÃO

Deslocar todos os cavaletes para o interior da esfera. Deslocar para o exterior os cavaletes correspondentes aos tempos desejados de ligação, e nos quais o contacto 3-2 permanecerá fechado.

ACERTO DE HORA

Girar o ponteiro dos minutos em sentido horário até que os 2 ponteiros se ajustem com a hora actual na escala.

COMANDO MANUAL: 3 Posições

- I - Ligação permanente (2-3 fechado).
- O - Corte permanente (2-3 aberto).
- A - Funcionamento automático.

SUSTITUIÇÃO DA PILHA

Este interruptor horário incorpora nos modelos com reserva de marcha (RD) uma pila recarregável. Em caso de que seja necessário a sua substituição, utilize somente a referencia ORBIS 54225. ***Não utilizar nunca pilhas não recarregáveis tipo LR9.***

Antes de proceder á substituição da pila desligue a alimentação do inter-terruptor horário e siga os desenhos de **FIG.1** para extrair o porta-pilha e colocar a nova unidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação e frequência:	Segundo indicação do aparelho
Poder de corte:	16(4) A 250 V~
Tipo de acção:	RD: 1B, 1T, 1U, 1S.
Consumo próprio:	≤0,5 W
Precisão de marcha:	± 1 s / dia a 23 °C
Reserva de marcha:	>150 horas.
Tipo de pila:	Mod. RD: Pila recarregável de NiMH com ref. ORBIS 54225. <i>(Não utilizar nunca pilhas não recarregáveis)</i>

Tipo de esfera:	Diária; 96 cavaletes
Tempo mínimo entre manobras:	15 minutos: esfera diária
Precisão de manobra	Esfera diária: ± 5 minutos
Temperatura de funcionamento:	-10 °C a +50 °C
Grau de protecção:	IP 20 segundo EN 60529.
Classe de protecção:	II em condições de montagem correctas.
Situação de contaminação:	2.
Conexão:	Mediante borne para conductores de secção máxima 4 mm².

Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2

ATENÇÃO: Não se desfaça do aparelho sem ter o cuidado de desmontar a pila e depositá-la num contentor adequado para a sua reciclagem, ou enviar o aparelho á fábrica.

ELL

FIG. 1:

- Στηρίγμα μπαταρίας.
- Διαφανές καλυμμα.
- Δεικτες ρολογιου.
- Χειροκίνητος ελεγχοσ.
- Πινاکας.
- Προγραμματισμοσ.
- Επαναφορτιζομενη μπαταρια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ροηοδιακόπτης DinO Sup μπορεί να ελέγγξει κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση με ημερίσια (RD) προγράμματα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες. Η μονάδα πρέπει να μην τοποθετείται κοντά σε επαγωγικά φορτία (επαφές, μετασχηματιστές, υποσταθμούς μετασχηματιστών ή βιομηχανικά μηχανήματα κτλ).

Η μονάδα αυτή είναι εσωτερικής προστατευμένη με ένα κύκλωμα ασφαλείας κατά παρεμβολών. Όμως κάποια ειδικά δυνατά μαγνητικά πεδία μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου, για ανεξάρτητ εγκατάσταση σε ένα πινάκα διανομής, τοποθετημένη συμμετρικά 35mm προφίλ σύμφωνα με το EN 60715 (Rail DIN).

ΣΥΝΔΕΣΗ

Πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με το ακόλουθο σχεδιάγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μετακινήστε όλες τις ακίδες προς το εσωτερικό της σφαιρας. Μετακινήστε τις ακίδες στον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας προς τα έξω, στις οποίες η επαφή 3-2 παραμένει κλειστή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Περιστρέψατε τον δείκτη λεπτών με την φορά του ρολογιού μέχρι πινάκας και δείκτης να δείχνουν τον σωστό χρόνο.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : 3 ΘΕΣΕΙΣ

- I - Μονίμως ανοιχτή (2-3 κλειστή).
- O - Μονίμως ανοιχτή (2-3 ανοιχτή).
- A - Αυτόματη λειτουργία

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αυτός ο ροηοδιακόπτης χρησιμοποιεί μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με εφεδρική λειτουργία (RD). Σε περίπτωση που η αντικατάστασή της κρίνεται απαραίτητη, μόνο μπαταρία τύπου ORBIS 54225 πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Να μην χρησιμοποιηται μπαταρια μη Επαναφορτιζομενη τυπου LR9.

Πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε τον ροηοδιακόπτη και ακολουθήσετε το κάτωθι σχεδιάγραμμα για να μετακινήσετε το καπάκι της μπαταρίας και να τοποθετήσετε τη νέα μπαταρία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Παροχή ρεύματος και Συχνότητα:	Όπως αναγράφεται στην μονάδα
Ισχύς διακοπής:	16(4) A 250 Vac
Είδος λειτουργίας:	RD: 1B, 1T, 1U, 1S.
Αυτονομία:	≤0,5 W
Ακρίβεια ρροηοδιάκόπτη :	± 1 ημέρα σε 23°C
Εφεδρική λειτουργία :	>150 ώρες.
Είδος μπαταρία:	Οι RD: Επαναφορτιζόμενη NiMH μπαταρία, τύπος ORBIS 54225. <i>(Να μην χρησιμοποιούνται μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες)</i>

Tipo de esfera:	Diaria; 96 caballetes
Tempo mínimo entre manobras:	15 minutos: esfera diária
Precisão de manobra	Esfera diária: ± 5 minutos
Temperatura de funcionamento:	-10 °C a +50 °C
Grâu de protecção:	IP 20 segundo EN 60529.
Classe de protecção:	II em condições de montagem correctas.
Situação de contaminação:	2.
Conexão:	Mediante borne para conductores de secção máxima 4 mm².

Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2
Fig. 2	Fig. 2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πετάτε την μονάδα χωρίς πρώτα να παίρνεται προφύλαξη και να βγάζεται την μπαταρία, την οποία θα την αποθήεστε σε ένα κατάλληλο κάτω ανακύκλωσης, ή θα την επιστρέψετε στον κατασκευαστή.